



## Eerste inventarisatie

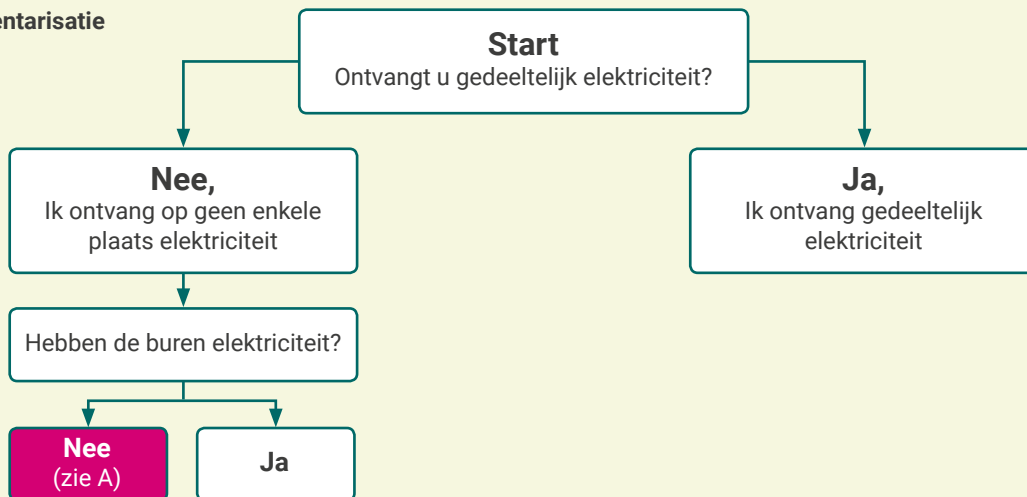


## Controle groepenschakelaars en/of stoppen

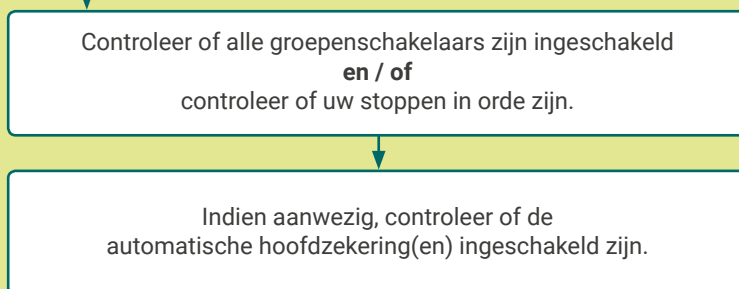

### A

U ondervindt mogelijk een stroomstoring. Bel altijd het Nationaal Storingsnummer: 0800-9009. Na het intoetsen van uw postcode krijgt u informatie over de storing of kunt u een storing melden.

## Controle aardlekschakelaar

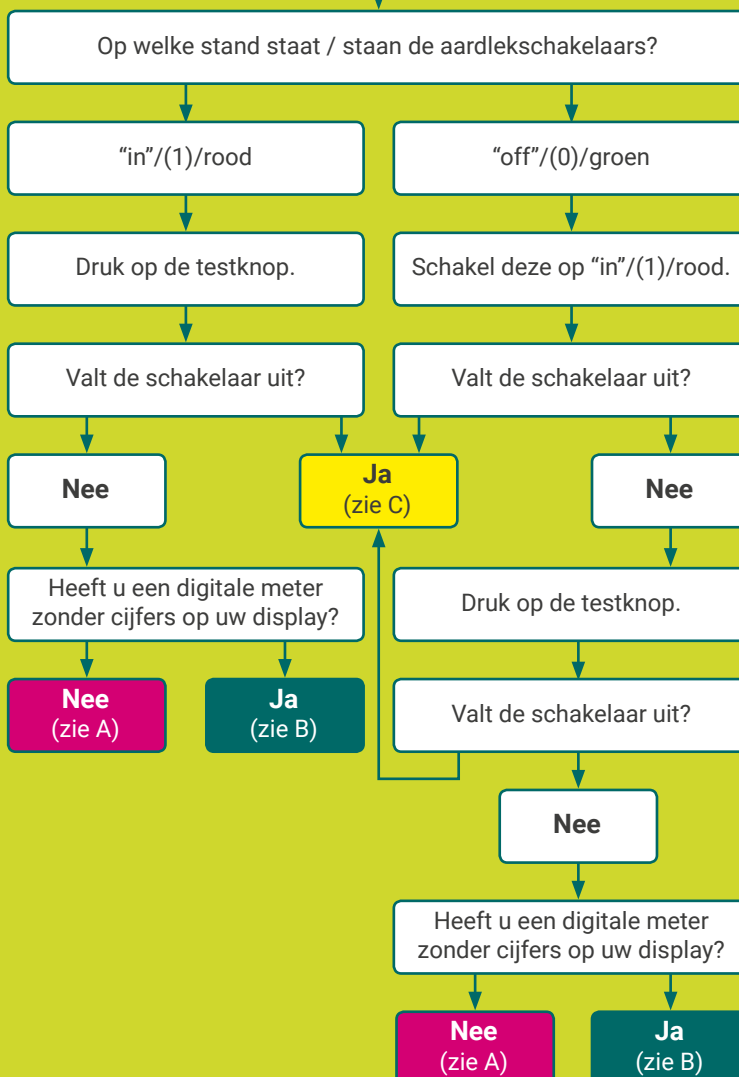

### B

Mogelijk is uw hoofdzekering defect. Bel 0800-9009 voor een monteur. Let op: als het defect in uw eigen installatie zit, zijn de gemaakte kosten van de monteur (zoals voorrijkosten of vervanging van de hoofdzekering) voor uw rekening.

### C

U ondervindt mogelijk een storing in uw eigen systeem. Controleer op defecte apparatuur of kortsluiting. Raadpleeg in geval van twijfel een erkend installateur. Heeft u een huurwoning? Neem dan contact op met uw verhuurder of woningbouwvereniging. Uw storing valt waarschijnlijk buiten ons dienstenpakket.

